

A

B

C



D

E

F

G

H

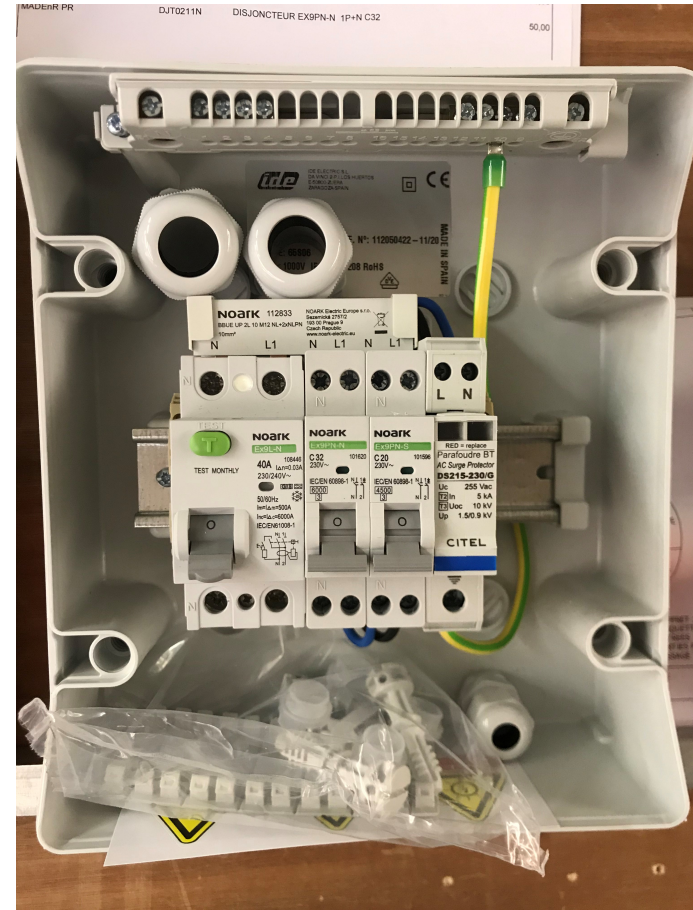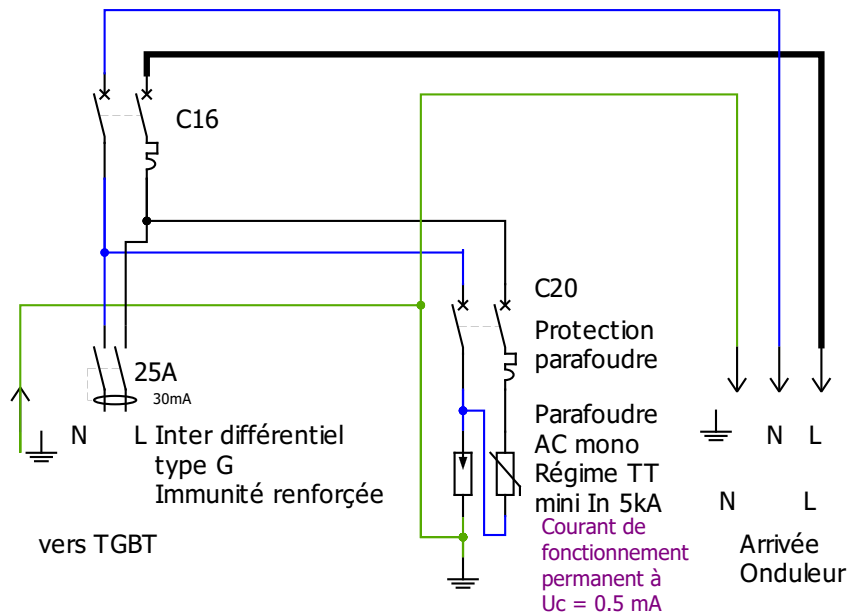

N L N L  
vers TGBT Arrivée  
maison en Onduleur  
Si nécessaire

COFFRET 1X6 MODULES IP65 IK07 CLASSE II  
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1  
ENTREES PAR LE BAS VIA 1 PE M25  
SORTIES PAR LE BAS VIA 1 PE M25  
PASSAGE TERRE VIA PRESSE ETOUPE M16 PAR LE BAS

Auteur :  
Date :

COFFRET AC 3KW MONO

Fichier : FBP3KA16  
Folio : 1/1